
Induktionswok WI74ET - WI74EG

Mareno induktionswok WI74E har en Ø30 cm kokzon på 5 kW.
Den tjocka, kupade glaskeramikhällen är rep- och stöttålig. Effekten regleras i sex steg.



WI74ET

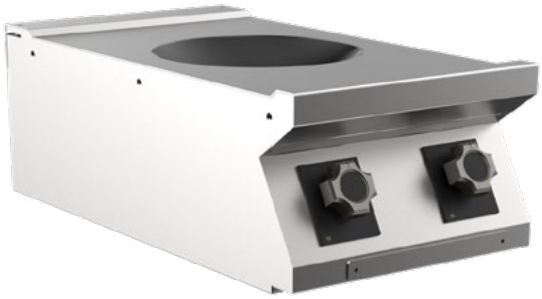

WI74EG

Effektiv och energisnål

Mareno induktionswok WI74E är snabb och har mycket hög kapacitet med verkningsgrad över 90%.
Enheten har kastrullavkänning, som aktiverar uppvärmningen, är energibesparande och kräver avsevärt mindre ventilation. Lämplig för mindre kök, serveringskök samt små restauranger.

© Maskinkonstruktioner i Göteborg AB

Induktionswok WI74ET - WI74EG

Lång livslängd

Mareno M1-70 är tillverkad med front och sidor i rostfritt stål, med 2 mm tjock rostfri toppskiva, vilket borgar för lång livslängd även i hårt belastade kök. Toppskivan är formgiven med spillkant fram- och baktill.
Reglagen är utförda så de skyddas från såväl vatten som stötar.
Marenos enheter är CE-godkända och levereras med utförlig, svensk manual.

Placering och säkerhet

WI74ET är en bänkmodell, avsedd att placeras på Marenos Hygienunderskåp H2 eller Marenos kylbänk tillsammans med monteringsram ABR7C-.
WI74EG är en golvmodell med underskåp HS som kan kompletteras med dörr/draglådor.

TEKNISKA SPECIFIKATIONER	WI74ET	WI74EG
Effekt	5 kW	5 kW
Anslutning el	400V 3~	400V 3~
Rek. säkring	10 A	10 A
Rek. anslutningskabel	4×1,5 mm²	4×1,5 mm²
IP-klass	IPX5	IPX5
Dimension B×D×H	400×750×250 mm	400×750×900 mm
Kokzoner	1 st	1 st
Vikt bto	27 kg	42 kg



Signallampor som informerar om korrekt anslutning, uppnådd temperatur och säkerhetsalarm.


TILLBEHÖR:

Avställningskant, spisräcke, täcksida, sidoavslutning, tappkran, överhylla, fötter, dörr och draglådor till underskåp. Lackering i valfri RAL-färg. Alla Mareno M1-enheter kan levereras insvetsade i samma toppskiva -hygientopp. Arbetsbänk med elanslutningsskåp (EN7-GEL).

© Maskinkonstruktioner i Göteborg AB

Induktionswok WI74ET - WI74EG

INSTALLATIONSRITNING

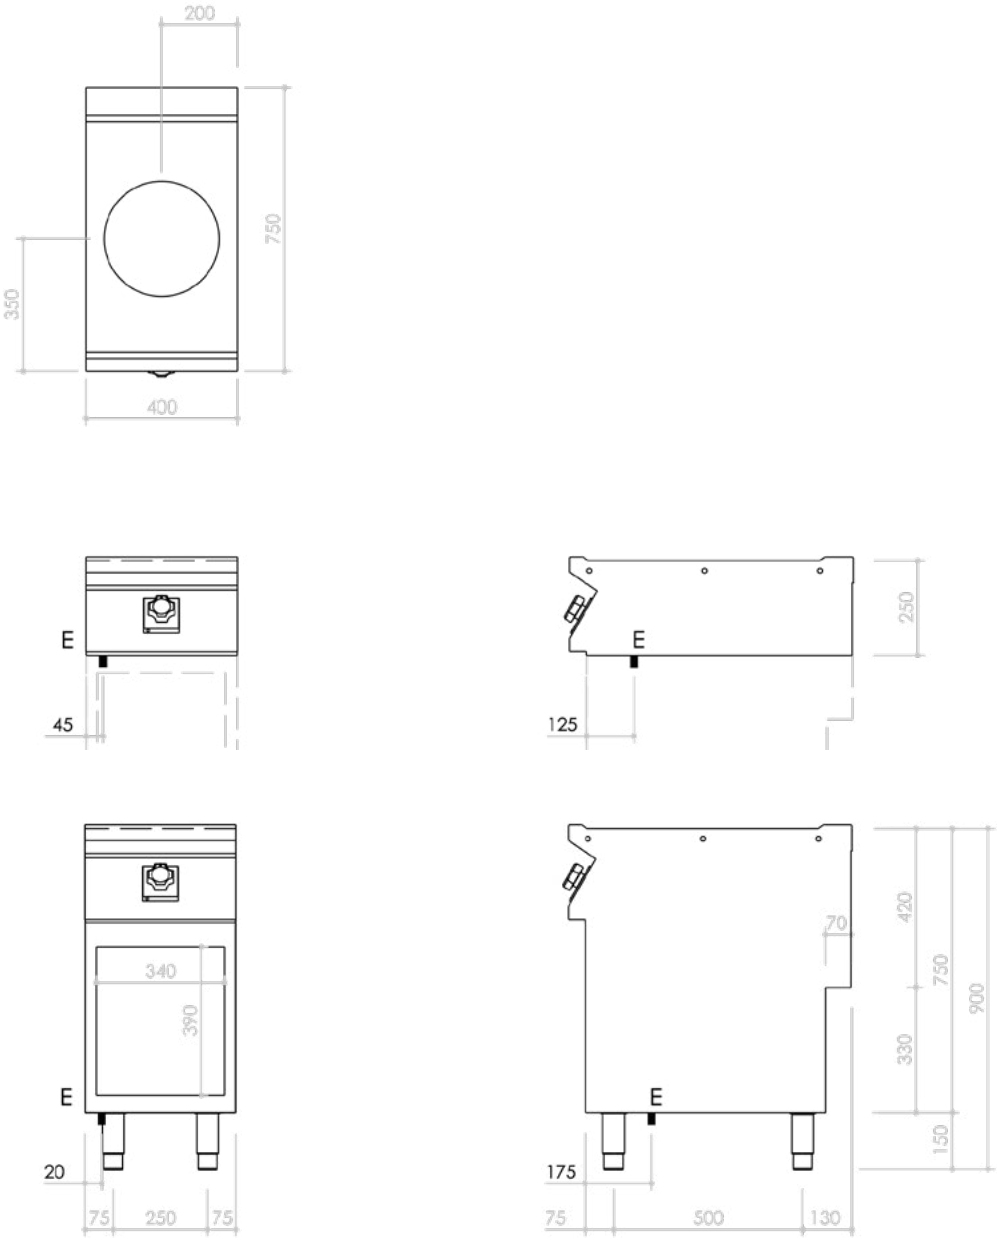

SYMBOLFÖRKLARING: **E** – Elanslutning **G**– Gasanslutning **KV**– Kallvattenanslutning **S**– Avlopp

Rätt till tekniska ändringar förbehålles. Alla anslutningar skall förses med avstängningsanordning nära enheten. Jordfelsbrytare får ej användas på fast installerad utrustning. Kabel av kvalitet RQQ/H05Z1Z1-F skall användas. Installation skall utföras av behörig yrkesman. Läs manualen före installation och driftstart.
Denna information gäller endast utrustning från Maskinkonstruktioner AB.

© Maskinkonstruktioner i Göteborg AB